

年 月 日
仕様書番号: S-158X301J

御中

600V 架橋ポリエチレン絶縁
ポリエチレンシースノイレックスケーブル

仕様書

(600V CE-S(E))

SWCC株式会社
SFCC株式会社

600V 架橋ポリエチレン絶縁
ポリエチレンシースノイレックスケーブル
(600V CE-S(E))

1. 適用規格

この仕様書の適用規格を次に示す。特に指定のない限り、規格は最新版を適用する。

JIS C 3605 600V ポリエチレンケーブル
JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法

2. 構造

付表、断面図及び次による。

- (1) 導体 : JIS C 3102 に準じた電気用軟銅線による円形より線、
円形圧縮より線、
- (2) セパレータ : 導体の上には適切なセパレータを施す場合がある。
- (3) 絶縁体 : 架橋ポリエチレン
平均厚さ：付表の値の 90%以上
最小厚さ：付表の値の 80%以上
- (4) 線心の識別 : 絶縁体又は絶縁体表面の着色による。
2 心 : 黒・白(自然色)
3 心 : 黒・白(自然色)・赤
4 心 : 黒・白(自然色)・赤・緑
- (5) 線心のより合せ : 線心の必要条数を適切な介在と共に S より(右より)により合わせ、
その上に適切なバインダを重ね巻きする。
- (6) 遮へい : すずめつき軟銅より線からなる 1.25mm^2 (50 本/0.18mm) のドレン
ワイヤを縦添えた上に、厚さ約 0.1mm の軟鉄テープを重ね巻きする。
遮へい上には適切なバインダで重ね巻きする。
- (7) シース : ポリエチレン
色：黒
平均厚さ：付表の値の 90%以上
最小厚さ：付表の値の 85%以上

3. ケーブルの表示

適切などころに次の事項を連続表示する。

- (1) 電気用品表示(PSE マーク)…電気用品の対象品に限る。
(2) 製造業者略号及びブランド名
(3) 製造年

4. 試験

JIS C 3005 により工場出荷前に次の試験を行う。

- (1) 外観
(2) 構造
(3) 導体抵抗
(4) 耐電圧
(5) 絶縁抵抗

5. 包装

1条ずつドラム巻き又はたば巻きとし、運搬中損傷の恐れがないように適切な方法で行う。

6. その他


- (1) ケーブルグランドやパッキン等の使用により完成品外径に公差指定が必要な場合は、弊社にあらかじめご相談下さい。
- (2) 電気設備技術基準で遮へい層の接地が義務付けられています。使用の際には確実に接地を行うよう注意して下さい。

7. 特性

下表の通りとする。


項目		特性	
導体抵抗		付表の値以下	
耐電圧	空中	付表の試験電圧に1分間耐えること。	
絶縁抵抗		付表の値以上	
絶縁体及びシースの引張り	絶縁体	引張強さ	10MPa 以上
		伸び	200%以上
	シース	引張強さ	10MPa 以上
		伸び	350%以上
加熱	絶縁体 (120±3℃×96 時間)	引張強さ	加熱前の値の 80%以上
		伸び	
	シース (90±2℃×96 時間)	引張強さ	加熱前の値の 65%以上
		伸び	
耐寒(-50±3℃)		シース	試験片が破壊しないこと。
加熱変形	(120±3℃×0.5 時間)	絶縁体	厚さの減少率 40%以下
	(75±3℃×0.5 時間)	シース	厚さの減少率 10%以下

識別図

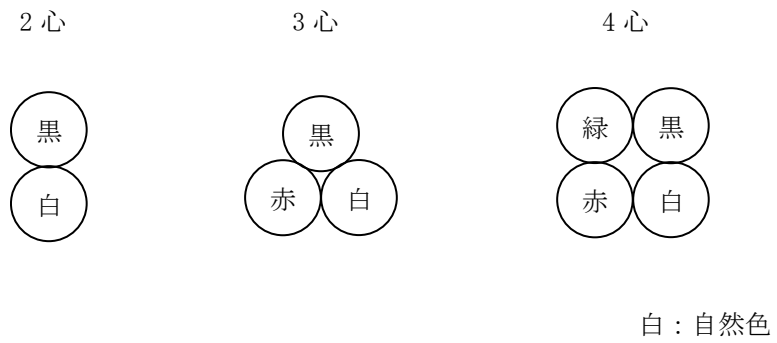

断面図

例：3 心

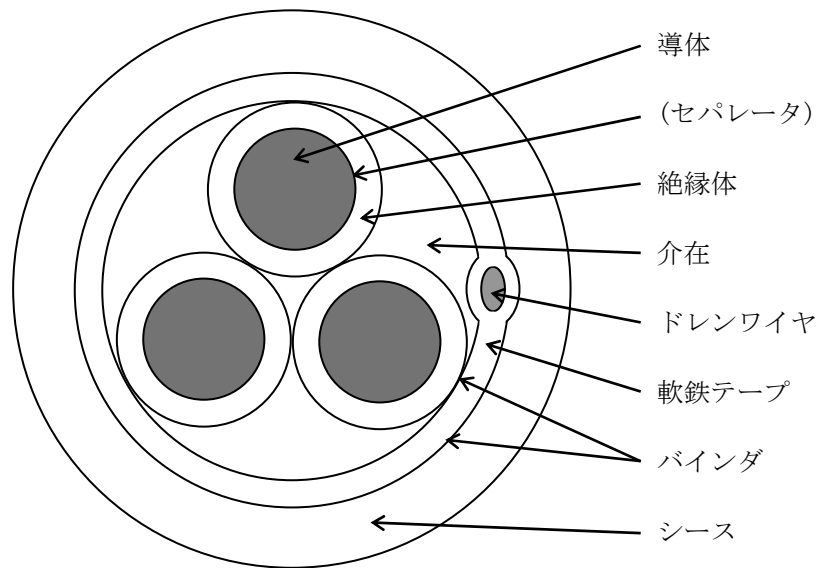

付表 600V 架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースノイレックスケーブル(600V CE-S(E))

線心数	導体			絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上 外径 (約) mm	概算 質量 kg/km	導体 抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V	絶縁 抵抗 MΩ・km	
	公称 断面積	構成	外径 (参考)								
	mm ²	本/mm	mm								
2	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	11.0	140	9.42	2000	2500	
	3.5	7/0.8	2.4			12.5	185	5.30			
	5.5	7/1.0	3.0			14.5	250	3.40			
	8	円形圧縮	3.4	1.0	1.5	15.0	305	2.34	2500	2000	
	14		4.4			1.2	17.0	445		1.34	1500
	22		5.5				20	640		0.849	
	38		7.3	1.6	24	1000	0.491	3000	1000		
	60		9.3	1.5	1.8	30	1460			0.311	
	100		12.0	2.0	2.1	38	2370			0.187	
	150		14.7	2.5	2.0	2.3	44	3400	0.124	3000	1500
	200		17.0			2.6	51	4560	0.0933		
	250		19.0			2.8	55	5610	0.0754		
	325		21.7			3.0	61	7500	0.0579		

線心数	導体			絶縁体 厚さ (約) mm	シース 厚さ mm	仕上 外径 (約) mm	概算 質量 kg/km	導体 抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V	絶縁 抵抗 MΩ・km	
	公称 断面積	構成	外径 (参考)								
	mm ²	本/mm	mm								
3	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	11.5	165	9.42	2000	2500	
	3.5	7/0.8	2.4			13.0	230	5.30			
	5.5	7/1.0	3.0			15.0	315	3.40			
	8	円形圧縮	3.4	1.0	1.5	16.0	390	2.34	2500	2000	
	14		4.4			1.2	18.0	590		1.34	1500
	22		5.5				22	870		0.849	
	38		7.3	1.7	26	1380	0.491	3000	1000		
	60		9.3	1.5	1.9	32	2010			0.311	
	100		12.0	2.0	2.2	41	3300			0.187	
	150		14.7	2.5	2.0	2.5	47	4780	0.124	3000	1500
	200		17.0			2.7	54	6390	0.0933		
	250		19.0			2.9	59	7890	0.0754		
	325		21.7			3.1	65	10700	0.0579		

付表 600V 架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースノイレックスケーブル(600V CE-S(E))

線心数	導体			絶縁体 厚さ (約)	シース 厚さ	仕上 外径 (約)	概算 質量	導体 抵抗 (20°C)	試験 電圧	絶縁 抵抗
	公称 断面積	構成	外径 (参考)							
	mm ²	本/mm	mm	mm	mm	mm	kg/km	Ω/km	V	MΩ・km
4	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	12.5	200	9.42	2000	2500
	3.5	7/0.8	2.4			14.0	280	5.30		
	5.5	7/1.0	3.0			16.5	390	3.40		
	8	円形圧縮	3.4	17.5		490	2.34			
	14		4.4	20		745	1.34			
	22		5.5	1.2	1.6	24	1120	0.849		
	38	7.3	1.8	1.8	29	1790	0.491	2500		
	60	9.3	1.5	2.0	35	2610	0.311			
	100	12.0	2.0	2.4	45	4300	0.187			
	150	14.7	2.7	2.7	52	6250	0.124	3000		
	200	17.0	2.5	3.0	61	8380	0.0933			
	250	19.0	3.2	3.2	66	10400	0.0754			